ACV

EXCELLENCE IN HOT WATER

Comfort

100 - 130 - 160 - 210 - 240



INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

Voorschriften voor de gebruiker en de installateur

A1011804 - 661Y1000 • K

ALGEMENE AANBEVELINGEN 4

PRODUCTINFORMATIE 5

Energie efficiëntieklasse 5

Milieubescherming 6

Type plaat 6

BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL 7

Modellen - Comfort 100 - 130 - 160 - 210 - 240 7

TECHNISCHE KENMERKEN 8

Afmetingen en algemene kenmerken 8

Waterkwaliteit 10

Prestaties 12

INSTALLATIE 13

Veiligheidsvoorschriften 13

Leveringsomvang 15

Benodigde werktuigen 15

Plaatsing : Comfort 100 - 130 - 160 - 210 - 240 16

Beschikbare kits en accessoires 17

Aansluiting 18

OPSTARTEN.....21

Voorschriften betreffende het vullen van de installatie.....21

Het vullen.....22

Controles vóór het opstarten.....24

Opstarten.....24

ONDERHOUD.....25

Periodiek onderhoud uit te voeren door de gebruiker.....25

Jaarlijks onderhoud.....25

Ledigen van de boiler.....26

Opstarten na het onderhoud.....26

OPMERKINGEN

Deze handleiding bevat belangrijke en noodzakelijke informatie met betrekking tot het installeren, opstarten en onderhouden van de sanitaire warm water boiler.

Deze handleiding dient bezorgd te worden aan de gebruiker, die ze zorgvuldig zal opbergen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de voorschriften die vermeld zijn in deze technische handleiding.

Belangrijke instructies voor de veiligheid

- Er mogen geen veranderingen worden aangebracht aan het toestel zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de fabrikant.
- Het toestel moet door een erkende installateur geïnstalleerd worden in overeenstemming met de geldende plaatselijke normen en codes.
- Het toestel moet in overeenstemming met de instructies in deze handleiding en met de geldende standaarden en normen geïnstalleerd worden.
- Het niet naleven van de instructies in deze handleiding kan leiden tot ernstige letsels of milieuverontreiniging.
- De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid af voor schade die het gevolg is van fouten bij het installeren of door het gebruik van toestellen of accessoires die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

- Waarschuw bij een storing uw installateur.
- Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele fabrieksonderdelen.
- Onze warmwaterbereiders zijn exclusief ontworpen en vervaardigd voor het opwarmen en stockeren van sanitair warm water
- De warmwaterbereiders mogen enkel opgewarmd worden door verwarmingswater uit een gesloten kring.

Algemene opmerkingen

- De fabrikant behoudt zich het recht voor de technische kenmerken en de uitrusting van zijn producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Controleer of er een bijgewerkte versie van deze handleiding is op de documentatiepagina van de website www.acv.com.
- De beschikbaarheid van bepaalde modellen en hun toebehoren kan per land verschillen.
- ACV onderwerpt zijn toestellen tijdens de productie, de controle en het transport aan strenge kwaliteitsvoorschriften. Toch kan het gebeuren dat er zich storingen voordoen. Gelieve deze storingen onmiddellijk aan uw erkende installateur te melden.
- Het serienummer (S/N) en artikel code (P/N) zijn vermeld op een typeplaat eigen aan het product, deze informatie dient aan ACV medegedeeld te worden in geval van een beschadiging aan het toestel welke onder de garantievoorwaarden valt. Wanneer deze informatie niet kan verstrekt worden, vervalt de garantie.

ENERGIE EFFICIËNTIEKLASSE

PRODUCT FICHE

Groupe Atlantic Manufacturing Belgium
Rue Henry Becquerel, 1
7180 Seneffe
BELGIUM

Product Model
Comfort 100
Comfort 130
Comfort 160
Comfort 210
Comfort 240

General purpose hot water storage tank






	Comfort				
	100	**130**	**160**	**210**	**240**
Energy efficiency class	C	C	C	C	C
Standing Loss *	56 W	62 W	69 W	75 W	78 W
Hot water storage volume	105L	130L	161L	203L	242L

** According to EN12897:2016*

MILIEUBESCHERMING


De PU-schuim isolatie van deze toestel bevat R-1233zd dat een gefluoreerd broeikasgas is.

TYPE PLAAT

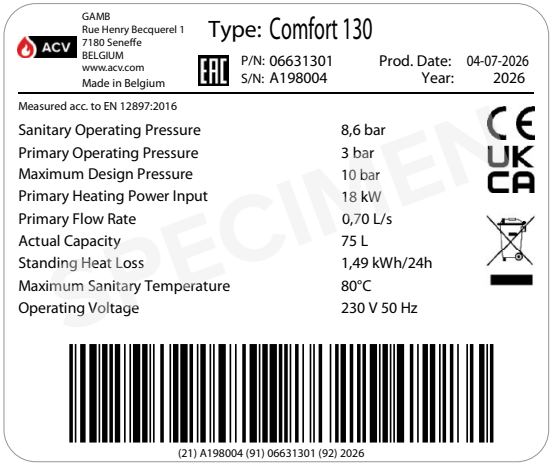

MODELLEN - Comfort 100 - 130 - 160 - 210 - 240

"Comfort" is een staande warmwatertank, met het unieke “Tank-in-Tank” concept van ACV, die als onderdeel van een verwarmingsinstallatie kan werken. De installatie kan uitgevoerd worden op de grond of tegen de wand door middel van optionele wandklemmen.

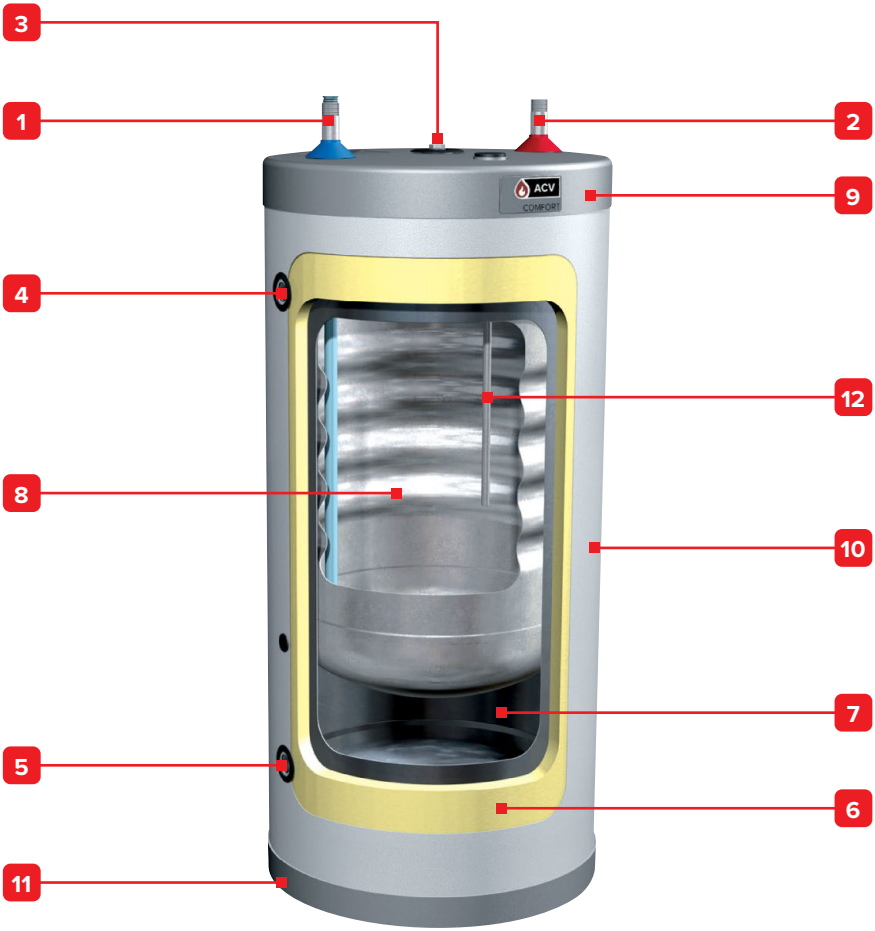


Legende

1. Ingang koud sanitairwater
2. Vertrek warm sanitairwater
3. Manuele ontluchter
4. Ingang primaire stroom
5. Uitgang primaire stroom
6. 30 mm isolatie in polyurethaan
7. Primair reservoir in carbonstaal
8. WSW-reservoir in roestvrij staal
9. Deksel in starre polypropyleen
10. Buitenjacket in polypropyleen
11. Voetstuk in starre polypropyleen
12. Dompelbuis in roestvrij staal

AFMETINGEN EN ALGEMENE KENMERKEN

		Comfort				
Afmetingen		**100**	**130**	**160**	**210**	**240**
A	mm	845	1005	1205	1475	1720
B	mm	580	740	940	1210	1455
C	mm	215	215	215	215	210
Leeggewicht	Kg	37	40	47	58	65

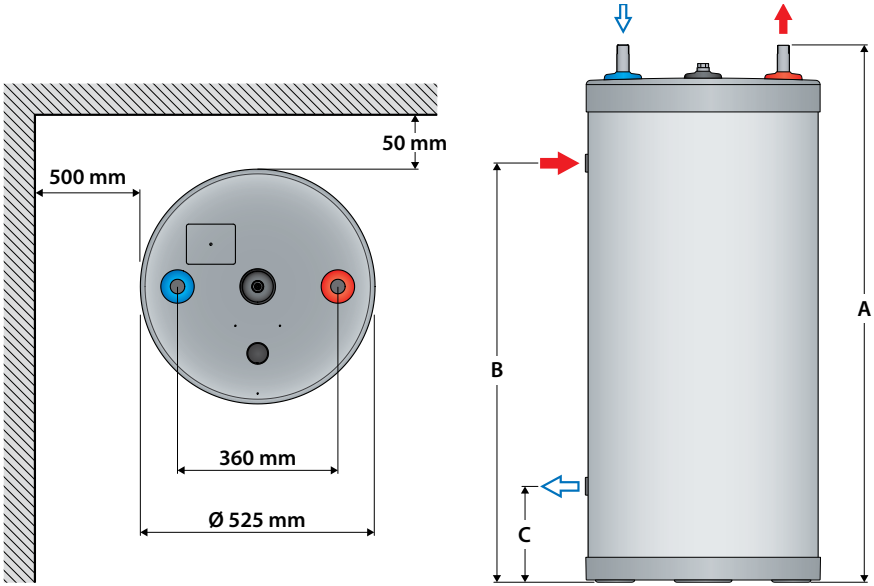

PLAATSING

De warmwaterbereider moet geïnstalleerd worden in een droge ruimte die beveiligd is tegen slechte weersomstandigheden.
Kies de best geschikte plaats op basis van de positie van de ketel en de nabijheid van de distributie van sanitair warmwater om de temperatuurverliezen in de leidingsnetwerken te beperken en de druk verliezen te minimaliseren.

Een voldoende grote ruimte is vereist om, indien nodig, de lange sanitaire kunststof buis en de voelerhuls te vervangen tijdens een onderhoud.

De installatie kan uitgevoerd worden op de grond of tegen de wand door middel van optionele wandklemmen.

Algemene kenmerken		Comfort				
		100	**130**	**160**	**210**	**240**
Totale inhoud	L	105	130	161	203	242
Inhoud primaire kring	L	30	55	62	77	78
Inhoud SWW	L	75	75	99	126	164
Aansluiting verwarmingskring (F)	"	1	1	1	1	1
Aansluiting sanitaire kring (M)	"	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Primair drukverlies*	mbar	19,6	22,4	23,5	40,6	46,5
Verwarmingsoppervlakte	m^2	1,03	1,03	1,26	1,54	1,94
Max Design druk	bar	10	10	10	10	10
Vermogen warmtewisselaar*	kW	18,4	18,4	24,7	32,2	39,2
Debiet primaire vloeistof (om het vermogen van de warmtewisselaar te bereiken)*	L/sec.	0,7	0,7	0,7	1,25	1,25
Opwarmtijd*	min	10	10	10	9	9
Stilstandsverlies*	kWh/24u	1,34	1,49	1,66	1,80	1,87
	W	56	62	69	75	78

*** Volgens EN12897:2016**

Gebruiksvoorwaarden		Comfort				
		100	**130**	**160**	**210**	**240**
Maximale werkingsdruk - primair	bar	3	3	3	3	3
Maximale werkingsdruk - SWW	bar	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Druk op de sanitaire kring	bar	6	6	6	6	6
Maximum temperatuur - verwarming	°C	90	90	90	90	90
Maximum temperatuur- SWW	°C	80	80	80	80	80

Waterkwaliteit — Zie volgende pagina

WATERKWALITEIT

AANBEVELINGEN VOOR HET VOORKOMEN VAN CORROSIE EN KALKAANSLAG

PRIMAIR CIRCUIT

- **Invloed van zuurstof en carbonaten in de installatie**

  De aanwezigheid van zuurstof en opgelost gas in het primaire circuit vergroot de kans op oxidatie en corrosie van de onderdelen van het systeem in gewoon koolstofstaal (radiatoren, warmtewisselaar van de ketel of boiler, warmwatertank, etc.). Het gegenereerde slib kan vervolgens worden afgezet in de warmtewisselaar van het toestel. De aanwezigheid van carbonaten en kooldioxide in het water leidt tot de vorming van kalkaanslag (carbonaten) op de hete oppervlakken van de installatie, waaronder de wisselaar van het toestel. Deze afzettingen in de warmtewisselaar kunnen leiden tot een beperking van het waterdebiet en isoleren thermisch de warmteuitwisseloppervlakken en veroorzaken op deze manier schade.

- **Bronnen van zuurstof en carbonaten in de installatie**

  Het primaire circuit is een gesloten circuit; het water erin is dus geïsoleerd van het leidingwater. Bij het onderhoud van de installatie of het bijvullen van het primair circuit zorgt de verversing van het water voor de toevoeging van zuurstof en carbonaten in het primaire circuit. Hoe groter het watervolume in de installatie, hoe groter de toevoeging van lucht. Hydraulische onderdelen zonder zuurstofbarrière (bijv. PE-buizen en fittingen) laten ook zuurstof toe in de installatie.

- **Invloed van additieven in de installatie**

  Afhankelijk van hun ontwerp worden primaire circuits soms blootgesteld aan een koude omgeving met temperaturen onder nul. Het gebruik van antivriesmiddelen, met name op basis van glycol, is dan noodzakelijk (zie paragraaf 8). Het is raadzaam om het gebruik van dit type additief te beperken tot gevallen waarin het noodzakelijk is. Deze producten worden na verloop van tijd afgebroken door warmte, wat leidt tot de vorming van zure bijproducten. Deze verzuring van het primaire water leidt tot corrosie en versnelde aantasting van de stalen behuizing. Het gebruik van geremd antivriesmiddel (d.w.z. met corrosieremmers) en speciale bewaking zijn daarom noodzakelijk.

- **Preventieprincipes**

  Om je installatie te beschermen en elk risico op corrosie te voorkomen, is het belangrijk om de eigenschappen van het water dat naar het toestel wordt gevoerd te controleren, als volgt :

  1. Reinig de bestaande circuits voordat u een nieuw toestel installeert:
     - Voor het vullen moet de installatie worden gereinigd volgens EN 14336. Er mogen chemische reinigingsmiddelen worden gebruikt.
     - Als het circuit in slechte staat is, of als de uitgevoerde reiniging niet doeltreffend is, of als de hoeveelheid water in de installatie groot is (bv. cascade), is het raadzaam om het primair circuit van het apparaat onafhankelijk te maken van het circuit van de warmteafgever, met een platenwarmtewisselaar of iets dergelijks. Het is ook aan te raden om aan de installatiezijde een hydrocycloon of magneetfilter te installeren.
  2. Beperk de vulfrequentie:
     - Beperk het aantal vullingen. Om de hoeveelheid water te controleren die in de installatie wordt gevoerd, kan een waterteller worden geïnstalleerd op de vulset van het primaire circuit.
     - Automatisch vullen wordt niet aanbevolen, tenzij de vulfrequentie wordt bijgehouden en het niveau van kalk- en corrosie-inhibitoren op het juiste niveau blijft.
     - Als u vaak extra water aan uw installatie moet toevoegen, controleer dan of er geen lekken aanwezig zijn in uw installatie.
  3. Inhibitoren mogen worden gebruikt in overeenstemming met EN 14868.
  4. Beperk de aanwezigheid van zuurstof en slib in het water:
     - De installatie van een ontgasser in het aanvoercircuit van het toestel is vereist, ook een vuilafscheider in het retourcircuit. De toebehoren moet op het systeem worden gemonteerd in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.
     - Het wordt ook aangeraden om additieven te gebruiken die de pH regelen en/of corrosie en kalkaanslag tegengaan.
     - De additieven moeten worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant van het waterbehandelingsproduct.
     - Gebruik componenten die ontworpen zijn om de overdracht van zuurstof via de wanden in het primaire circuit te verminderen en zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld PE-buizen met een zuurstofbarrière.
  5. Controleer de waterhardheid en gebruik onthard water:
     - Een wateront harder wordt aanbevolen als de waterhardheid hoger is dan 20° fH (11,2° dH).
     - Controleer regelmatig de waterhardheid en noteer de waarden.
     - Voor zeer hard water zal de ontharder de hardheid verminderen (door calcium en magnesium te vervangen door natrium), maar het water zal nog steeds een te hoge geleidbaarheid hebben. Indien nodig moet gedemineraliseerd water worden gebruikt.

Waterhardheid	°fH	°dH	mg/l $CaCO_3$
Zeer zacht	0 - 7	0 - 3,9	0 - 70
Zacht	7 - 15	3,9 - 8,4	70 - 150
Matig hard	15 - 25	8,4 - 14	150 - 250
Hard	25 - 42	14 - 23,5	250 - 420
Zeer hard	> 42	> 23,5	> 420

  6. Controleer de kenmerken van het water:
     - Behandel het water als de waarden van de gemeten parameters buiten de tolerantie vallen.

Parameters	Streefwaarden
Zuurtegraad	7,0 < pH < 9,5
Hardheid	< 20°fH (11,2°dH)
Geleidbaarheid	< 750 µS/cm (à 25°C)
Chloriden	< 150 mg/l
Ijzer	< 0,5 mg/l
Koper	< 0,1 mg/l
Opgeloste zuurstof	< 0,1 mg/l

7. Gebruik gedemineraliseerd water
   - Het gebruik van gedemineraliseerd water wordt aanbevolen bij het vullen van nieuwe (of eerder gereinigde) installaties, omdat het de problemen in verband met kalkaanslag onderdrukt.
   - Door de aanwezigheid van kalkaanslag te elimineren, worden de bijbehorende risico's (slib) vermeden en wordt de levensduur verlengd.
   - Gedemineraliseerd water heeft per definitie een zeer laag geleidingsvermogen. De corrosiekinetiek wordt dus aanzienlijk vertraagd.
   - Aan de andere kant heeft gedemineraliseerd water de neiging om zuur te worden (pH < 6). Als de pH te laag is, is het nodig om additieven te gebruiken om de pH te wijzigen en corrosie te remmen.
8. Neem de gebruiksvoorwaarden in acht die zijn voorgeschreven door de propyleenglycolleverancier
   - Raadpleeg de fabrikant om de compatibiliteit van het antivriesmiddel met de materialen van het toestel te bepalen.
   - Het gebruik van antivries in het primaire circuit vermindert de verwarmingsprestaties. Hoe hoger de antivriesconcentratie, hoe lager de prestaties.
   - Als er antivries wordt gebruikt in het primaire circuit, is het vooral belangrijk dat dit wordt geremd. De zuurgraad (pH) van het water moet regelmatig gemeten worden om te controleren of er geen geleidelijke verzuring optreedt.
   - Volg bij concentratie- of pH-problemen de aanbevelingen van de leverancier om deze parameters aan te passen om schade aan de apparatuur (corrosie of ophoping van slib) te voorkomen.
   - Wanneer het primaire circuit wordt gebruikt om sanitair warm water te verwarmen, moet het antivriesmiddel voldoen aan de gezondheidsvoorschriften en niet giftig zijn. Propyleenglycol van voedselkwaliteit wordt aanbevolen. Het moet worden verdund in de verhoudingen die worden aanbevolen door de leverancier, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
   - Bij gebruik van antivries wordt aanbevolen, tenzij anders aangegeven door de productleverancier, dat het aandeel antivries varieert tussen 20% en 50%, om de installatie effectief te beschermen tegen corrosie en kalkaanslag.
   - Het wordt aanbevolen om het primaire circuit aan de kant van de warmteopwekker onafhankelijk te maken met behulp van een platenwarmtewisselaar of iets gelijks.
9. Als het water moet worden onthard, controleer dan of de waterontharder goed werkt
   - Een ontharder vervangt calcium door natrium in het water om de vorming van kalkaanslag te beperken. Om dit te doen, moet de ontharder periodiek zijn natriumreserve regenereren met behulp van pekelzout.
   - Als een ontharder nodig is om de hardheid van het water te verminderen, mag de werking ervan geen corrosieproblemen veroorzaken.
   - Als de ontharder van slechte kwaliteit is, slecht onderhouden wordt, een technisch defect krijgt of als een onderdeel verslechtert, kan er zout vrijkomen in het circuit. Als er zout vrijkomt in het systeem, zal het chloridegehalte af en toe stijgen, waardoor het risico op corrosie ontstaat.

SANITAIR CIRCUIT

Invloed van waterhardheid

De aanwezigheid van calcium en magnesium in het water zorgt ervoor dat kalkaanslag zich op lange termijn ophoopt in het systeem. Deze afzettingen verschijnen op de hete plekken van een opslagtank, zoals op de elektrische verwarmingselementen. Maar ze verschijnen ook op de roestvrijstalen behuizing wanneer deze in contact komt met het primaire water. Het effect van deze afzettingen is dat ze de stroomsnelheid van het water (door de A/R buizen) verminderen en de warmtewisseloppervlakken thermisch isoleren. Na verloop van tijd kunnen ze leiden tot de vorming van corrosie onder deze afzetting, wat schade veroorzaakt.

Invloed van zuurgraad, chloor en chloriden

Het roestvrij staal dat wordt gebruikt voor onze roestvrijstalen tanks is speciaal geselecteerd vanwege de corrosiebestendige eigenschappen. Tijdens de installatie wordt bijzondere zorg besteed aan het behoud van de eigenschappen. Deze intrinsieke eigenschap komt van de passieve laag die roestvrij staal van nature beschermt en werkt als een unieke barrière.

Chloorverbindingen (chloor of chloride) kunnen deze beschermende barrière vernietigen. Het chloor- en chloridegehalte moet daarom zorgvuldig worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de waarden in dit document niet worden overschreden.

De zuurgraad van het water (pH-index) is een factor die de hieronder beschreven corrosiemechanismen kan versnellen. Het is daarom belangrijk om de zuurgraad binnen de grenzen te houden die in dit document worden aangegeven.

Preventieprincipes

Om de installatie te beschermen en elk risico op corrosie te voorkomen, is het belangrijk om de eigenschappen van het water dat naar het toestel wordt gevoerd te controleren. Ter herinnering: in Richtlijn 2020/2184 betreffende de kwaliteit van, voor menselijke consumptie bestemd water, worden voor kraanwater streefwaarden aangegeven voor een reeks componenten.

1. De aanwezigheid van carbonaten in water beperken
   - Een waterontharder wordt aanbevolen als de waterhardheid hoger is dan 20° fH (11,2°dH).
   - Controleer regelmatig de waterhardheid (zie de referentietabel op de vorige pagina).
2. Controleer de kenmerken van water
   - Behandel het water als de waarden van de gemeten parameters buiten de tolerantie vallen.

Parameters	Streefwaarden
Zuurtegraad	6 < pH < 8
Hardheid	< 20°fH (11,2°dH)
Geleidbaarheid	< 750 µS/cm (à 25°C)
Chloriden	< 150 mg/l
Chloor	< 1 mg/l

3. Controleer of de ontharder correct werkt, volgens de instructies in punt 9 hiernaast.

PRESTATIES

SWW prestaties*		Comfort				
		100	**130**	**160**	**210**	**240**
Piekdebiet bij 45 °C	L/10'	182	202	275	348	469
Piekdebiet bij 60 °C	L/10'	105	117	161	209	272
Piekdebiet 1st uur bij 45 °C	L/60'	604	672	911	1156	1560
Piekdebiet 1st uur bij 60 °C	L/60'	345	384	549	689	913
Continu debiet bij 45 °C	L/u	507	564	763	970	1309
Continu debiet bij 60 °C	L/u	288	320	465	576	769

*Temperatuur van verwarmingskring: 85°C - ΔT: 10°C, temperatuur van toevoerwater:10°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Algemene instructies

- Alle aansluitingen (elektrische, hydraulische,...) dienen volgens de geldende standaarden en voorschriften uitgevoerd te worden.
- Als het aftappunt ver verwijderd is van de boiler kan men een circulatieleiding aansluiten.

Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

- De boiler moet in een droge en beschutte ruimte geïnstalleerd worden.
- Het toestel is zo op te stellen dat het te allen tijde van alle zijden gemakkelijk toegankelijk is.
- Het roestvrij stalen reservoir dient geaard te worden om corrosie te voorkomen. Gebruik een dandaardingsklem (zie voorbeeld hieronder) rond een van de sanitaire connecties om te aarden. Geadviseerde koperdraadsectie: 2,5mm^2.



- Indien de druk op het sanitaire net 6 bar overschrijdt, dient er een op 4,5 bar afgestelde veiligheidsklep geïnstalleerd te worden.
- De sanitaire kring moet uitgerust zijn met een veiligheidsgroep bestaande uit een afsluiter, een terugslagklep en een veiligheidsklep afgesteld op 7 bar.
- Er dient voor gezorgd te worden dat de afvoer van de veiligheidsgroep in verbinding staat met de riool, dit om eventuele schade te vermijden.
- De veiligheidsgroep nooit boven de boiler installeren dit ter voorkoming van lekken op de boiler en daaruit voortvloeiende corrosie.
- De installatie van een sanitair expansievat vermijdt dat de veiligheidsklep gaat lekken (waterverlies).
- Capaciteit van de sanitaire expansievaten:
  - 5 Liters: voor de modellen: 100 - 130
  - 8 Liters: voor de modellen: 160 - 210
  - 12 Liters: voor het model: 240

Raadpleeg de technische handleiding van de fabrikant van het expansievat voor meer informatie.

Belangrijke instructies voor de veiligheid van personen en het milieu

- Warm water kan brandwonden veroorzaken!
  Als meerdere keren een kleine hoeveelheid warm water afgetapt wordt, kan een “laageffect” (stratificering) in de boiler ontstaan. De bovenlaag van het warm water kan dan zeer hoge temperaturen aannemen. ACV beveelt het gebruik van een thermostatische mengkraan aan die is ingesteld op temperatuur van maximum 60°C.
- Het water aanwenden voor het wassen van kleding, de vaat en andere gebruiksdoeleinden kan brandwonden veroorzaken.
- Kinderen, bejaarden, invaliden of gehandicapte personen lopen het meeste risico tot het oplopen van brandwonden. Laat hen nooit zonder toezicht in bad of onder de douche achter.
- Laat zeer jonge kinderen nooit zelf warm water nemen of hun eigen bad vullen.
- Regel de temperatuur van het water in functie van het gebruik en geldende standaarden en wetgeving.
- Bij temperaturen onder de 60°C kunnen zich bacteriën in het leidingwerk en de boiler ontwikkelen waaronder “Legionella pneumophila”.

Belangrijke voorschriften met betrekking tot elektrische installaties

- Alleen een erkend installateur mag de aansluiting van het toestel uitvoeren.
- Zorg ervoor dat het toestel is geaard.
- Plaats een bi polaire schakelaar, een zekering of een tweede schakelaar buiten het toestel, zodat het toestel veilig kan afgezonderd worden van het elektrische net, om herstellingswerken of onderhoud uit te voeren.
- Bij werkzaamheden aan het elektrische circuit steeds het toestel volledig van het net afsluiten.
- Dit toestel is niet bestemd voor personen (inbegrepen kinderen) met beperkte fysische of mentale mogelijkheden, of personen die niet de nodige kennis verworven hebben, tenzij zij onder toezicht van een bevoegd persoon zijn of indien zij instructies kregen van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.


LEVERINGSOMVANG

Alle toestellen worden geleverd, getest en verpakt in aparte colli's.

Verpakking


- Een Comfort boiler.
- Een meertalige technische handleiding.
- Een energie label

BENODIGDE WERKTUIGEN

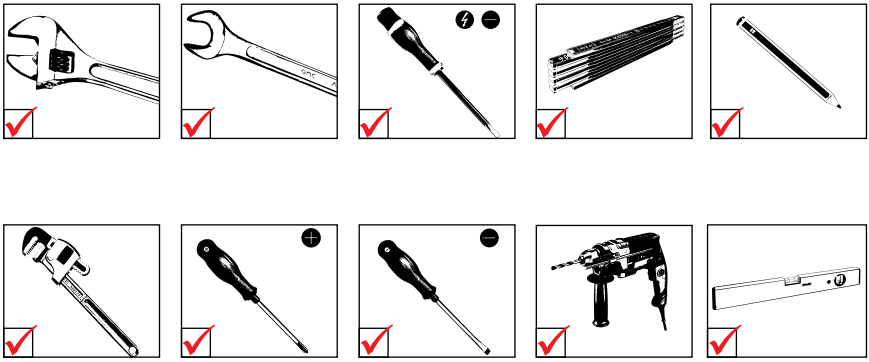



PLAATSING : COMFORT 100 - 130 - 160 - 210 - 240


Vloermontage

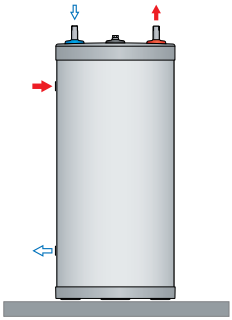

Verticale wandmontage : sanitaire aansluiting onderaan

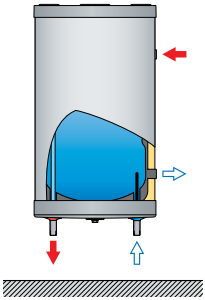







Horizontale wandmontage : sanitaire aansluitingen rechts


ACV adviseert horizontale installatie enkel aan in geval van beperkte ruimte, in dat geval moet er wel rekening gehouden worden met een verminderde sanitaire prestatie.





Debiet CV > 2000 l/h




Debiet CV ≤ 2000 l/h








PLAATSING VAN DE VOELER SANITAIRWATER

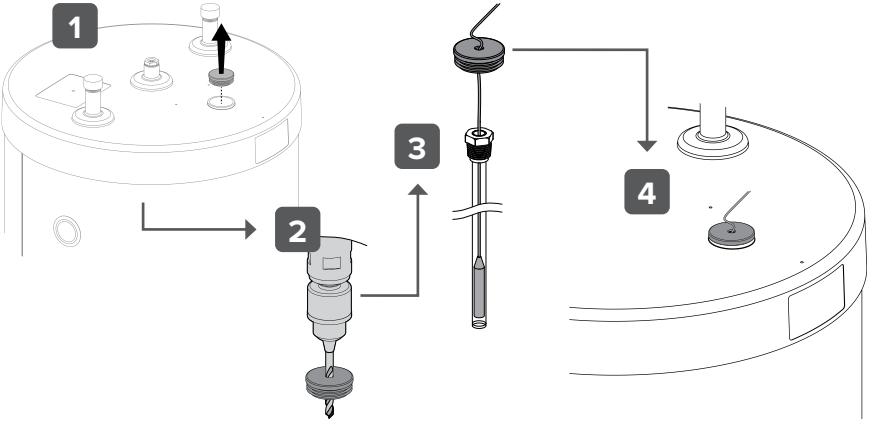


BESCHIKBARE KITS EN ACCESSOIRES


Sanitaire aansluitingskit in optie
(code : 10800102)

A. Thermostatische mengkraan
B. Uitgang gemengd warm sanitairwater
C. Voeding koud sanitairwater
D. Aansluiting automatische ontluchter
E. Aansluiting expansievat sanitairwater
S. Veiligheidsgroep (10 bar)
TH. Vertrek warm boilerwater
TC. Ingang koud boilerwater

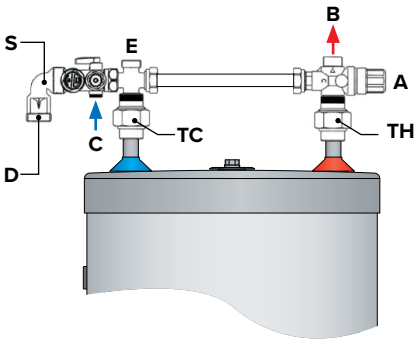

Thermostat control kit (60-80°)
(code: A1002275)

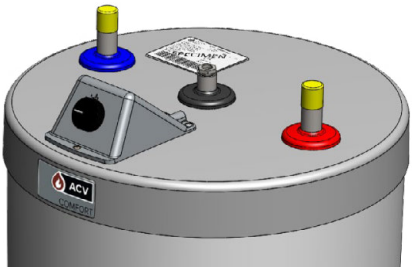

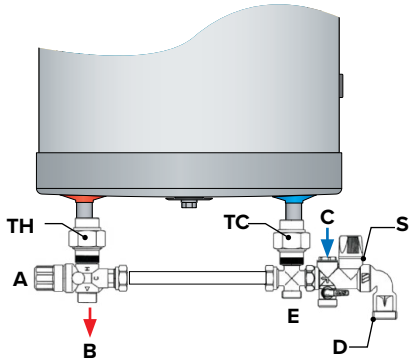

AANSLUITING

Belangrijke instructies voor de veiligheid van personen en het milieu

- Respecteer de raadgevingen met betrekking tot veiligheid bij het installeren van het toestel. Het negeren van deze voorschriften kan leiden tot beschadiging van het toestel en aanleiding geven tot ernstige verwondingen met de dood als gevolg.
- Warm water kan verbranden! ACV beveelt het gebruik van een thermostatische mengkraan aan die is ingesteld voor het leveren van warm water van maximum 60°C.

Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie


- De sanitaire kring moet op zijn minst uitgerust zijn met een veiligheidsgroep bestaande uit een afsluiter, een terugslagklep, een veiligheidsklep afgesteld op 7 bar en indien mogelijk ook met een correct gedimensioneerd expansievat. Deze veiligheidsgroep mag nooit ontkoppeld of afgesloten worden van de boiler.
- De derde sanitaire aansluiting, indien aanwezig, kan eventueel gebruikt worden voor het aansluiten van een recirculatieleiding. Wanneer deze aansluiting niet gebruikt wordt moet de kunstoffen afdekstop door een stop uit messing vervangen worden.

Algemene instructies


- In sommige landen is enkel het gebruik van gekeurde accessoires of kits toegelaten.
- De hierna volgende figuren zijn bedoeld als principe schema's voor de aansluiting.

TYPISCHE SANITAIRE AANSLUITING (Wand montage)

1. Vulkraan sanitaire kring
2. Drukregelaar (afgesteld op 4,5 bar)
3. Terugslagklep
4. Isolatieklep
5. Expansievat sanitaire kring
6. Manometer
7. Veiligheidsklep (afgesteld op 7 bar)
8. Afsluiter
9. Aarding
10. Isolatieklep
11. Thermostatisch mengventiel
12. Aftapkraan

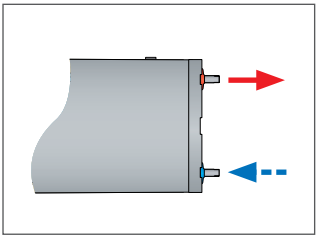


Horizontale bevestiging

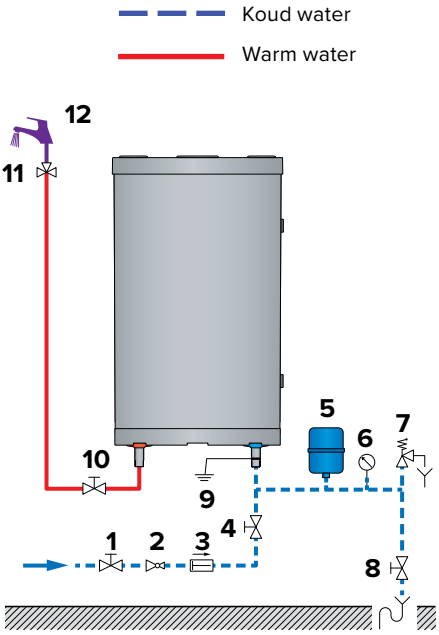

Verticale bevestiging

TYPISCHE SANITAIRE AANSLUITING (Vloermontage)

1. Vulkraan sanitaire kring
2. Drukregelaar (afgesteld op 4,5 bar)
3. Terugslagklep
4. Expansievat sanitaire kring
5. Veiligheidsklep (afgesteld op 7 bar)
6. Afsluiter
7. Aftapkraan
8. Manometer
9. Aarding
10. Isolatieklep
11. Thermostatisch mengventiel

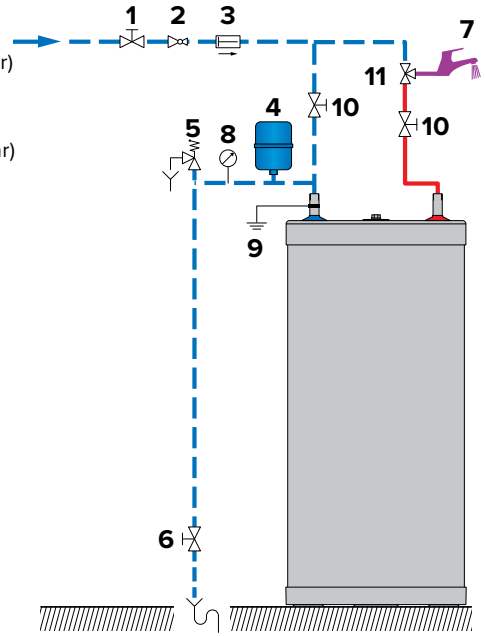


Koud water

Warm water

TYPISCHE AANSLUITING VERWARMINGSKRING (Vloermontage)

1. Vulkraan van de primaire kring
2. Circulatie pomp
3. Terugslagklep
4. Isolatieklep van de boiler
5. Expansievat primaire kring
6. Manometer
7. Veiligheidsklep (afgesteld op 3 bar)
8. Afsluiter
9. Isolatieklep

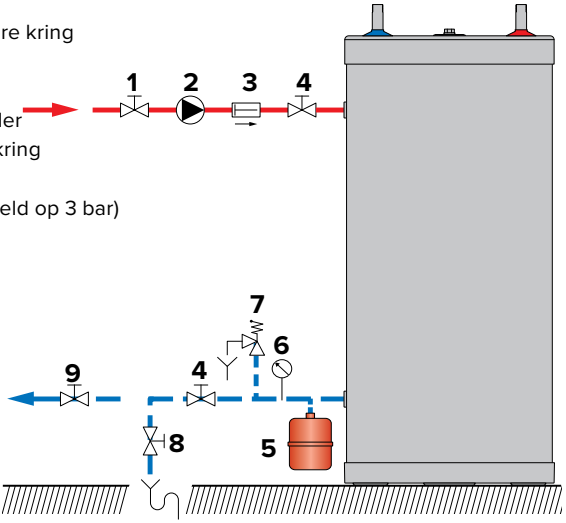


TYPISCHE AANSLUITING VERWARMINGSKRING (Wandmontage)


1. Vulkraan van de primaire kring
2. Circulatie pomp
3. Terugslagklep
4. Isolatieklep van de boiler
5. Expansievat primaire kring
6. Manometer
7. Veiligheidsklep (afgesteld op 3 bar)
8. Afsluiter
9. Isolatieklep

Koud water

Warm water

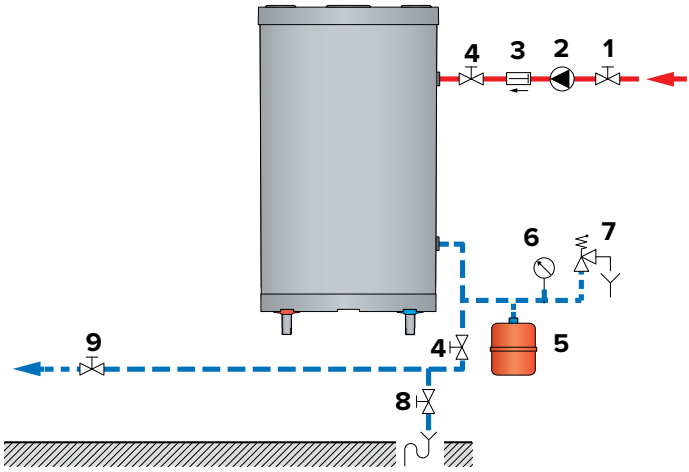

Verticale bevestiging



Horizontale bevestiging

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET VULLEN VAN DE INSTALLATIE



Belangrijke instructies voor de veiligheid van personen en het milieu

- Het sanitaire reservoir moet steeds gevuld en onder druk gezet worden vooraleer de primaire kring onder druk gebracht wordt.
- Het gebruik van antivries voor wagens verdund of onverdund is niet toegelaten. Dit kan leiden tot ernstige verwondingen met de dood tot gevolg en omvangrijke schade aan het milieu.
- Indien het toevoegen van antivries in de primaire kring nodig is, zal men steeds een product gebruiken dat verenigbaar is met de heersende regels betreffende hygiëne. Het product mag onder geen enkele voorwaarde giftig zijn. Een propyleenglycol geschikt voor de voeding is aanbevolen. Verdunning overeenkomstig de lokale reglementering.
- Raadpleeg de fabrikant om na te gaan of de antivries verenigbaar is met de constructiematerialen van de boiler.



Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

- Alvorens de installatie in dienst genomen wordt, dient er een dichtheidscontrole uitgevoerd te worden om eventuele lekken op te sporen en te herstellen. Lekken kunnen door corrosie aanleiding geven tot ernstige beschadigingen.
- De dichtheidstest van het sanitaire reservoir mag enkel uitgevoerd worden met drinkwater. De testdruk mag 8,6 bar niet overschrijden.
- Het gebruik van antivries geeft aanleiding tot een verminderde capaciteit van het toestel. De capaciteit van het toestel daalt met stijgende concentratie van de antivries.

HET VULLEN

Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

- **Het sanitaire reservoir moet steeds gevuld en op druk gebracht worden vooraleer de primaire kring te vullen en op druk te brengen.**

HET VULLEN VAN HET SANITAIRE RESERVOIR (Figuur 1)

Algemene instructie

- **Verbind de uitlaat van de veiligheidsklep met de riool.**


1. Open een kraan in de sanitaire kring (**2**), welke op het hoogste punt van de kring geïnstalleerd is. Dit leidt tot het ontluchten van de installatie.
2. Vul de sanitaire kring door kranen (**1**) en (**3**) te openen.
3. Sluit de kraan in de sanitaire kring (**2**) wanneer het water stabiel stroomt en alle lucht verdreven is.
4. Controleer de installatie op lekken.

HET VULLEN VAN DE PRIMAIRE KRING (Figuur 2)


Algemene instructie

- **Wanneer de boiler gebruikt wordt in een verwarmingsinstallatie, raadpleeg dan de handleiding van de ketel.**


1. Controleer of kraan (**3**) van de primaire kring goed gesloten is.
2. Open de isolatie kranen (**1**) en (**2**) van de primaire kring zodat de installatie verbonden wordt met de verwarmingsketel.
3. Open de ontluchter (**4**).
4. Sluit de ontluchter (**4**) als alle lucht verdreven is. Controleer of de ontluchter (**4**) goed gesloten is.

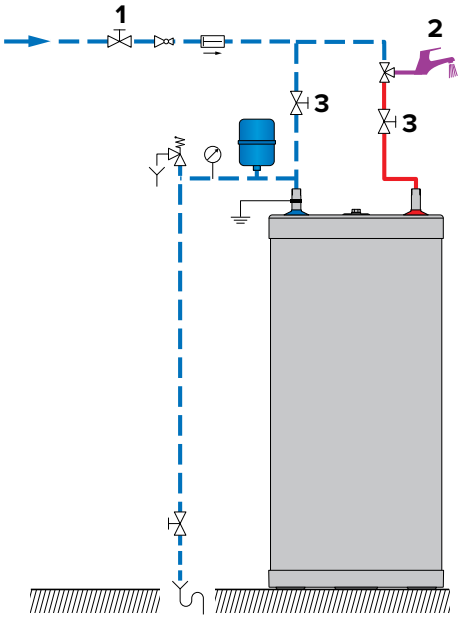


Figuur 1




Verticale bevestiging
op een wand




Horizontale bevestiging
op een wand

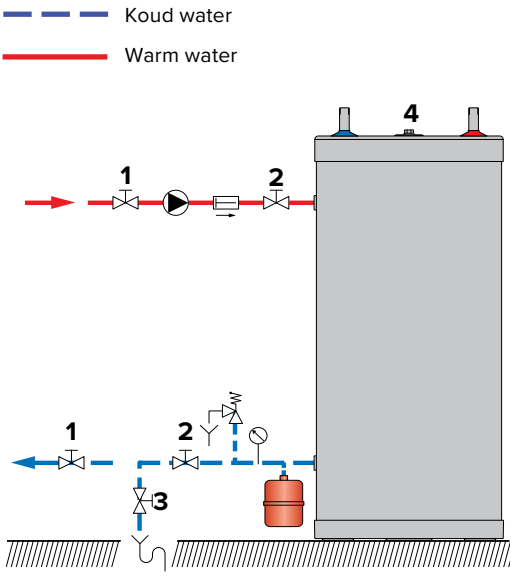

Figuur 2



Verticale bevestiging
op een wand



Horizontale bevestiging
op een wand

CONTROLES VÓÓR HET OPSTARTEN

- Controleer of de veiligheidskleppen (sanitair water en verwarming) op een correcte manier geïnstalleerd zijn en de afvoeren verbonden zijn met de riool.
- Vergewis u dat het sanitaire reservoir en de primaire kring gevuld zijn.
- Vergewis u dat beide kringen goed ontlucht zijn.
- Vergewis u dat de bovenste ontluchter gesloten is.
- Vergewis u dat alle leidingen lekvrij zijn en correct aangesloten.

OPSTARTEN

Om de installatie in gebruik te nemen, gelieve de handleiding van de ketel te raadplegen.

PERIODIEK ONDERHOUD UIT TE VOEREN DOOR DE GEBRUIKER

- Controleer de druk van de verwarmingskring. Deze dient zich tussen 0,5 en 1,5 bar te bevinden.
- Controleer regelmatig de kranen, aansluitingen en accessoires op lekken of storingen.
- Controleer regelmatig de ontluchter. Een lekkende ontluchter kan ernstige schade toebrengen aan isolatie en het toestel.
- Controleer de veiligheidsklep in de sanitaire kring op verstopping en goede werking.
- Waarschuw uw installateur of een technicus in geval van een storing of probleem.

JAARLIJKS ONDERHOUD

Belangrijke instructies voor een correcte werking van het toestel

- De afvoerleiding van de veiligheidsgroep moet open zijn naar de atmosfeer. Als de veiligheidsgroep druppelt kan dit te wijten zijn aan een expansieprobleem of vervuiling in de veiligheidsgroep.
- Voor interne inspectie van het toestel, kan het handgat gebruikt worden. Indien er geen is, kan een van de connecties voor SWW gebruikt worden om een geschikt inspectietoestel in te brengen. Indien nodig, dient de tank geledigd te worden voor inspectie.

Het jaarlijkse onderhoud uitgevoerd door een technicus moet de volgende stappen omvatten:

- Nazicht van de ontluchter. Na dit nazicht is het mogelijk dat het water in de primaire kring moet bijgevuld worden.
- De controle van de druk op de manometers (beide kringen).
- Het manuele activeren van de sanitaire veiligheidsklep. Opgepast hierdoor ontstaat er een kortstondige evacuatie van heet water.
- De controle van de goede werking van kranen, sturing en accessoires. Raadpleeg indien nodig de instructies van de fabrikant van de onderdelen.

LEDIGEN VAN DE BOILER

Belangrijke instructies voor de veiligheid van personen en het milieu

- **Het water dat afgetapt wordt is zeer heet en kan aanleiding geven tot ernstige brandwonden. Vermijd de aanwezigheid van personen in de omgeving van de afvoer.**

Belangrijke instructies betreffende de elektrische installatie

- **Sluit de stroomtoevoer van het net naar de installatie af, alvorens de boiler te ledigen.**

Belangrijke instructies voor een correcte werking van de installatie

- **Ledig de boiler indien het toestel gedurende de winter buiten dienst gesteld wordt en indien het toestel aan vorst blootgesteld wordt. In het geval dat de primaire kring antivries bevat dient enkel de sanitaire zijde van het toestel geledigd te worden. Wanneer de primaire kring geen antivries bevat, moeten beide kringen geledigd worden.**
- **Alvorens het SWW-reservoir te ledigen, de boiler aan de primaire zijde afsluiten en de druk laten dalen tot 1 bar, om het SWW-reservoir te beschermen.**

LEDIGEN VAN DE PRIMAIRE KRING (Figuur 3)

Voorbereiding vóór het ledigen van de primaire kring:

1. Stop de circulatiepomp.
2. Isoleer de primaire kring door de kleppen (**1**) te sluiten.
3. Sluit de afsluiter (**2**) aan op de riolering door middel van een soepele buis.
4. Open de afsluiter (**2**) en voer het water van de primaire kring af naar de riolering.
5. Open de ontluchter van de boiler (**3**) om het leegmaken te versnellen en te vergemakkelijken.
6. Sluit de kraan (**2**) en de ontluchter (**3**) nadat het primaire reservoir van de boiler is geledigd.


LEDIGEN VAN DE SANITAIRE KRING (Figuur 4)

Voorbereiding vóór het ledigen:

1. Open een warm water kraan (3) ten minste gedurende 60 min zodat het water in het SWW-reservoir voldoende afgekoeld is.
2. Sluit de voedingskraan (1) en de isolatiekraan (4).
3. Door middel van een soepele buis, sluit de afsluitkraan (**2**) aan op de riolering.
4. Open de afsluiter (**2**) en ledig het water van de sanitaire kring in de riolering.
5. Open de kraan op het hoogste punt (3) om het ledigen te vergemakkelijken en te versnellen.
6. Sluit de kranen (**2**) en (**3**) na het ledigen van het SWW-reservoir.

OPSTARTEN NA HET ONDERHOUD


Zie hoofdstuk "Opstarten", op pag. 24.

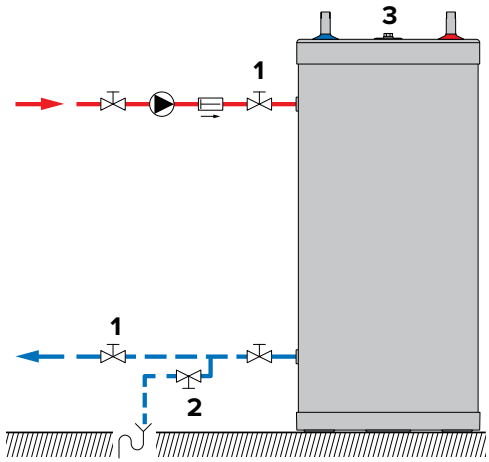


Figuur 3

Koud water


Warm water




Verticale bevestiging
op een wand




Horizontale bevestiging
op een wand

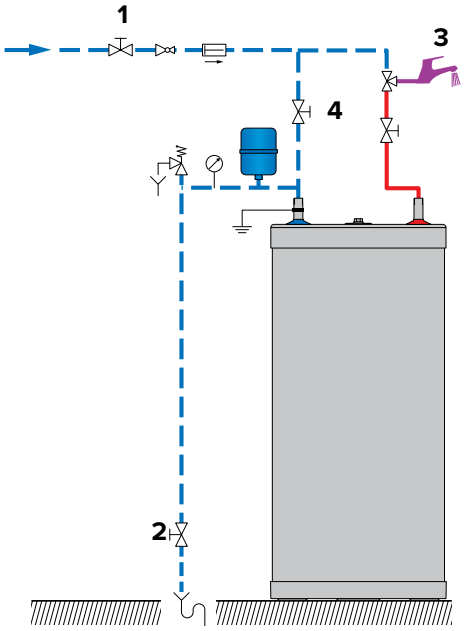

Figuur 4



Verticale bevestiging
op een wand



Horizontale bevestiging
op een wand