


PROCÉDURES EN CAS D'INCIDENT AVEC UNE PAC AU FLUIDE R290



CHUTE / CHOC D'UNE PAC

ÉLOIGNER LE CHARIOT AUTOPORTÉ QUI A GÉNÉRÉ L'INCIDENT

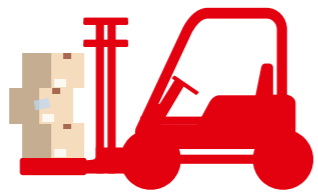

L'INCIDENT S'EST PRODUIT À L'INTÉRIEUR DE L'ENTREPÔT ?

OUI

NON

COUPER LES SOURCES D'ÉNERGIES
forces motrices ou points chauds (chauffage)

DONNER L'ALERTE POUR ÉVACUATION DE LA ZONE

Une personne habilitée, avec un moyen de détection de gaz, vient constater une éventuelle fuite avec une approche palier par palier.

La personne habilitée se rendant sur les lieux de l'incident devra être équipée de **chaussures antistatiques + vêtements antistatiques (type blouse ATEX)**.

Concentration à l'extérieur de la PAC > 0 % de la **LIE⁽¹⁾**

OUI

FUITE AVÉRÉE

Baliser la zone et ventiler l'entrepôt soit naturellement (ouverture des portes et quais) soit via ventilation mécanique

NON

Mesurer la concentration de propane dans la PAC

Concentration dans la PAC > 10 % de la **LIE⁽¹⁾**

OUI

Laisser la dilution se faire naturellement

NON

Vous êtes en sécurité, l'évacuation de la PAC est possible

(1) La Limite Inférieure d'Explosivité

RÉCEPTION D'UNE PAC



ÉVACUER LE CHARIOT AUTOPORTÉ DU SEMI-REMORQUE ET ÉLOIGNER LE CHARIOT

L'INCIDENT S'EST PRODUIT LORS DU TRANSPORT ?

OUI

COUPER LES SOURCES D'ÉNERGIES
forces motrices ou points chauds (chauffage)

Une personne habilitée, avec un moyen de détection de gaz, vient constater une éventuelle fuite avec une approche palier par palier.

La personne habilitée se rendant sur les lieux de l'incident devra être équipée de **chaussures antistatiques + vêtements antistatiques (type blouse ATEX)**.

Concentration dans le camion > 0 % de la **LIE⁽¹⁾**

OUI

FUITE AVÉRÉE

Baliser la zone et débâcher le camion pour laisser la ventilation naturelle se faire

OUI

Concentration à l'extérieur de la PAC > 0 % de la **LIE⁽¹⁾**

NON

Mesurer la concentration de propane dans la PAC

Concentration dans la PAC > 10 % de la **LIE⁽¹⁾**

OUI

Laisser la dilution se faire naturellement

NON

Vous êtes en sécurité, l'évacuation de la PAC est possible